



# XP-1A SF6 气体定性检漏仪

---

## 说明书

使用产品之前，请仔细阅读本说明书！

武汉优利克电力设备有限公司  
Wuhan Ulke Power Equipment Co.,Ltd.

## 一、描述

- 配有先进数字信号处理的微处理控制器
- 改进的泄露方格指示，可视的三基色 LED 显示屏和声音讯号
- 7 级别的灵敏度
- 舒适手感的键区控制器
- 电池测试功能
- 电池电压指示
- 通过感应端口真正机械抽吸泵产生实际气流。
- 无线便携，电池供电
- 低的响应时间保证快速泄露检测
- 检测大泄露后快速回零位
- 舒适的一手操作

## 二、配置

- PVC 包装箱
- 两只 1.5V 碱性电池
- 备用的传

## 三、技术数据

- ✓ 电源供应: 3V 两  
电池
- ✓ 最终灵敏度: <3
- ✓ 工作温度: 0°C
- ✓ 电池寿命: 大约
- ✓ 工作方式: 无限
- ✓ 响应时间: 立刻
- ✓ 复位时间: 1 秒
- ✓ 预热时间: 大约
- ✓ 重量: 560 克
- ✓ 尺 寸 :
- ✓ 固定传感器长



传感器端口



个 1.5V “C” -单位碱性

克 SF6/年  
至+52°C  
30 小时  
制持续工作

2 秒

229x65x65 毫米  
度: 355 毫米

#### 四、部件及控制

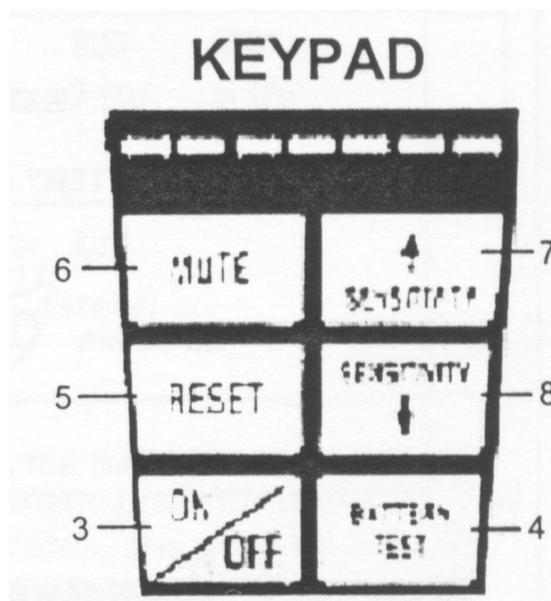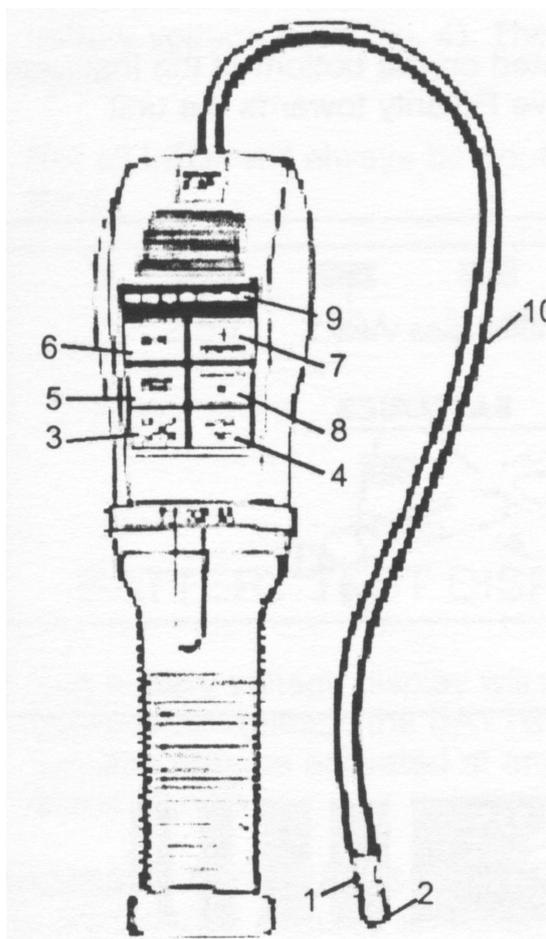

- |    |        |     |          |
|----|--------|-----|----------|
| 1. | 传感器嘴   | 6.  | 消音       |
| 2. | 传感器嘴保护 | 7.  | 灵敏度增加    |
| 3. | 开/关电源  | 8.  | 灵敏度降低    |
| 4. | 电池测试   | 9.  | LED 泄漏显示 |
| 5. | 启动键    | 10. | 柔软的探针    |

优利克电力 ● 精准测量

武汉优利克电力设备有限公司

Wuhan Ulke Power Equipment Co.,Ltd.

技术咨询: 027-87999528, 158 2737 2208

E-mail: [617030669@qq.com](mailto:617030669@qq.com) QQ: 617030669

公司官网: [www.whulke.com](http://www.whulke.com)

公司地址: 武汉东湖高新技术开发区 33 号光谷芯中心文昇楼三单元 407